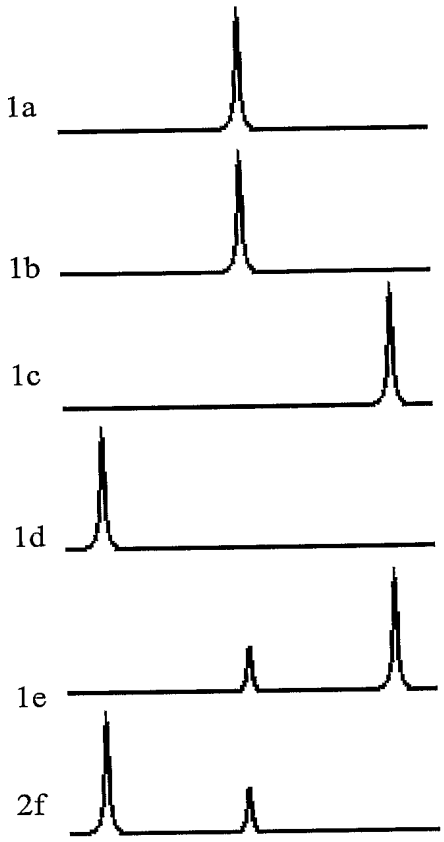

Figure 1

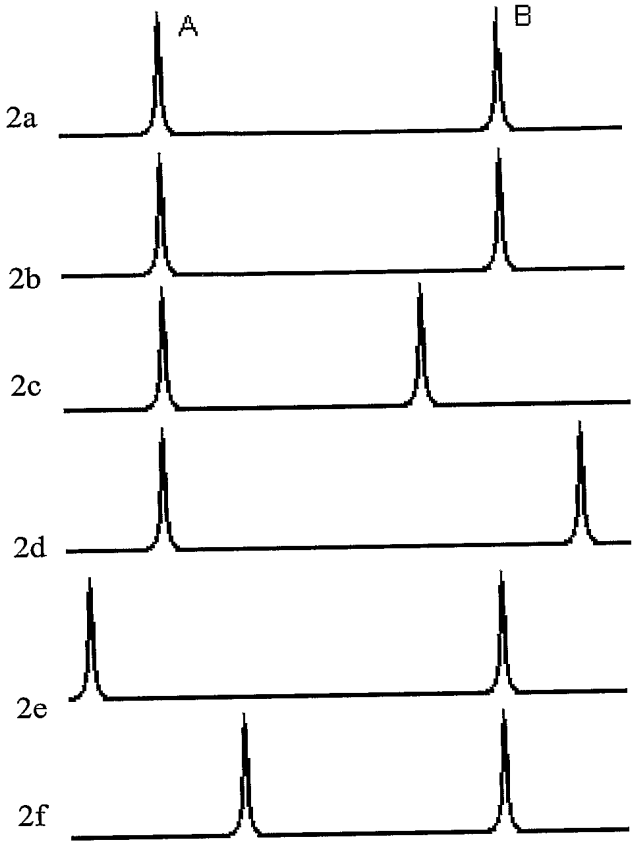

Figure 2

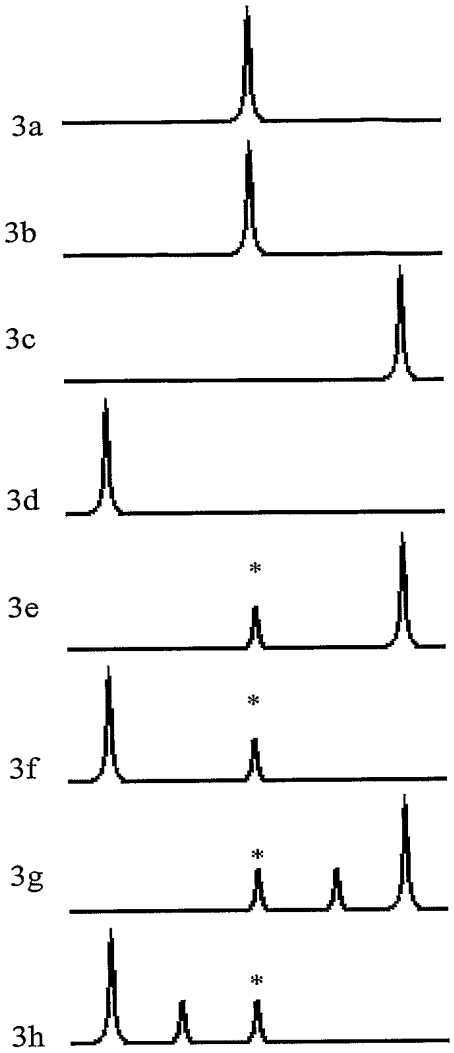

Figure 3

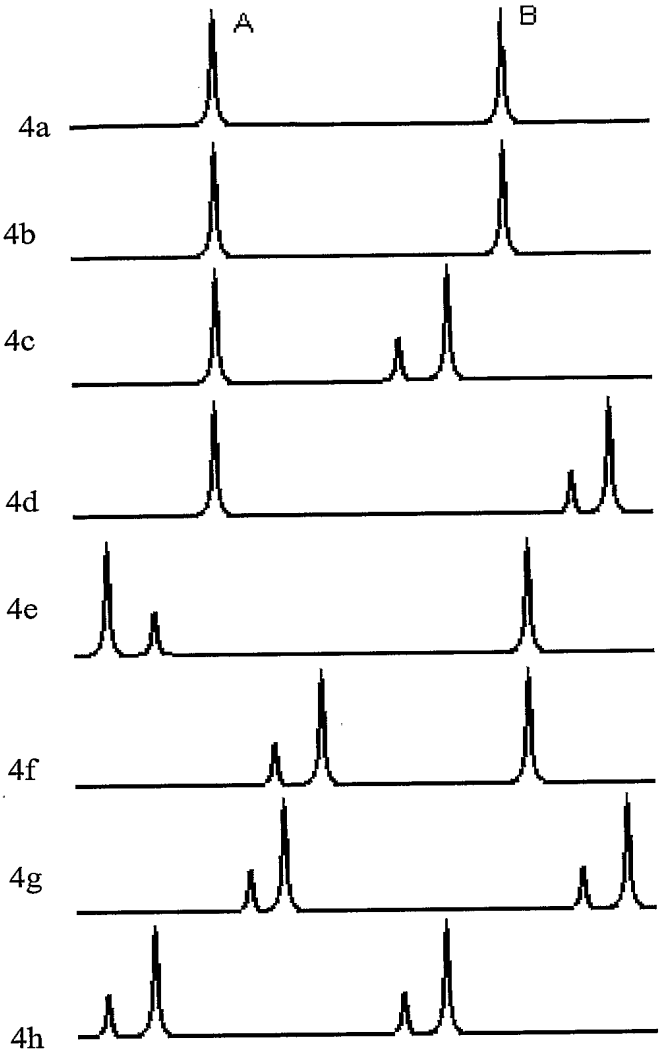

Figure 4

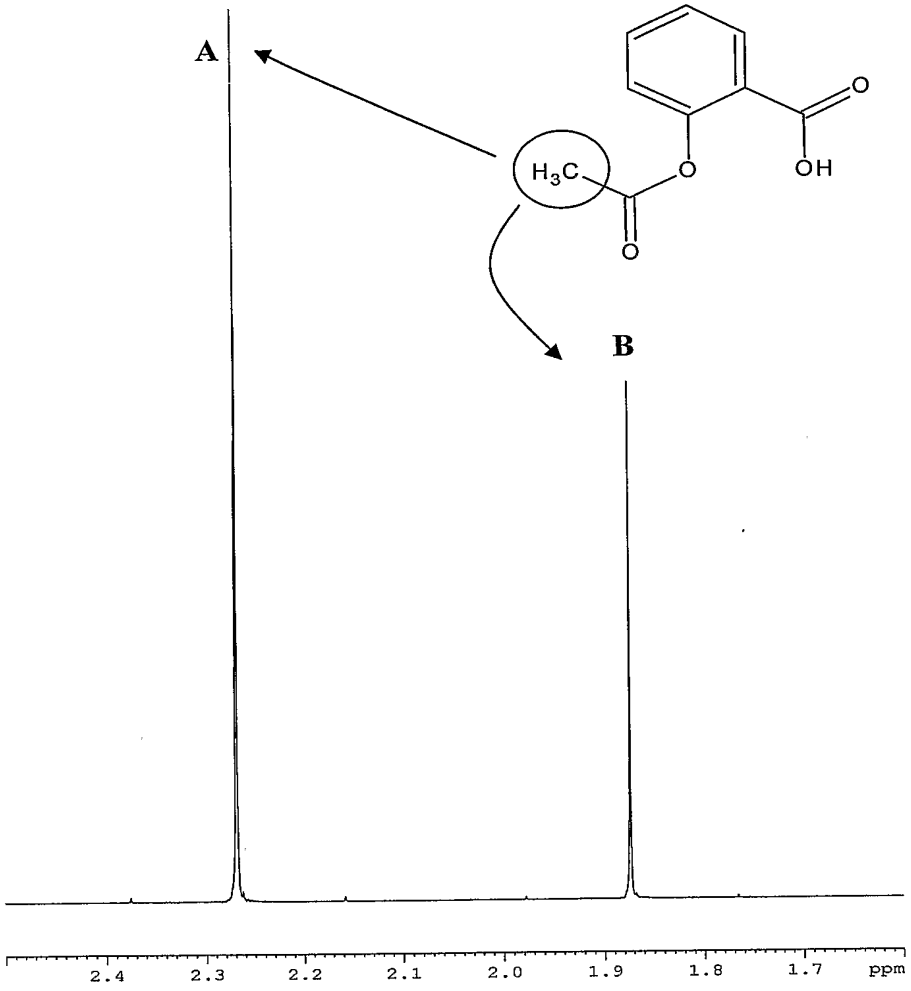

Figure 5

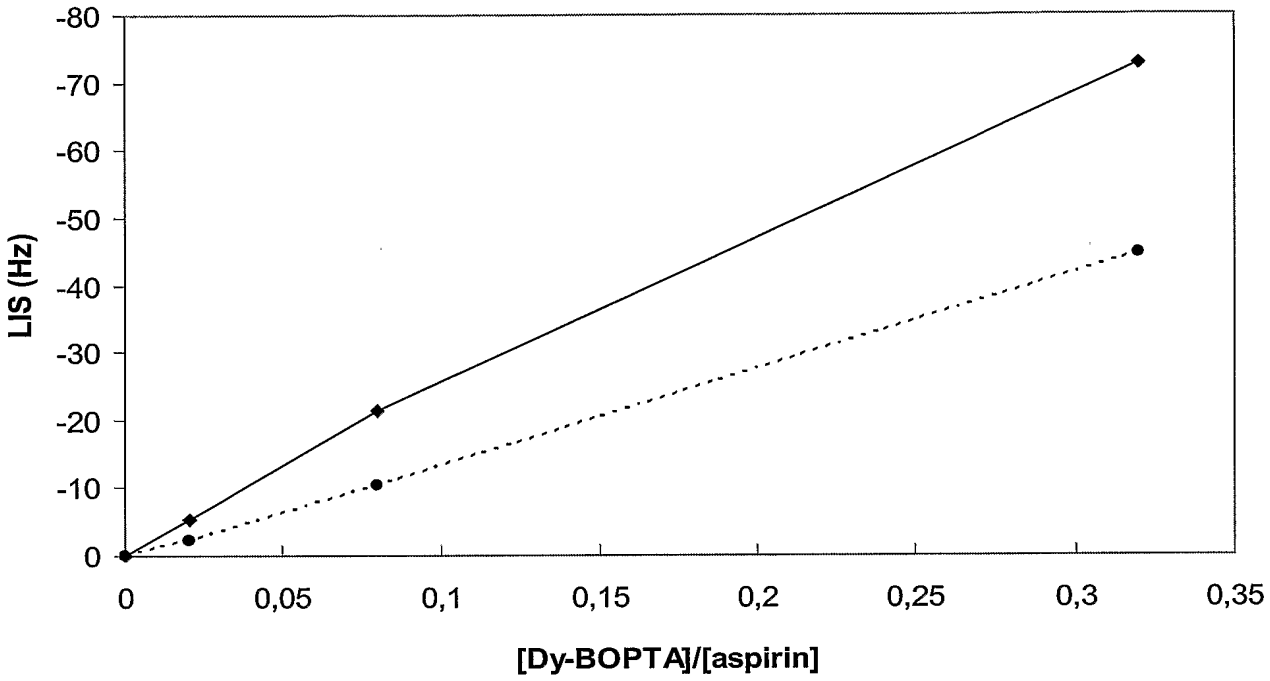
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
LIS (Hz)
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
[Dy-BOPTA]/[aspirin]

Figure 6

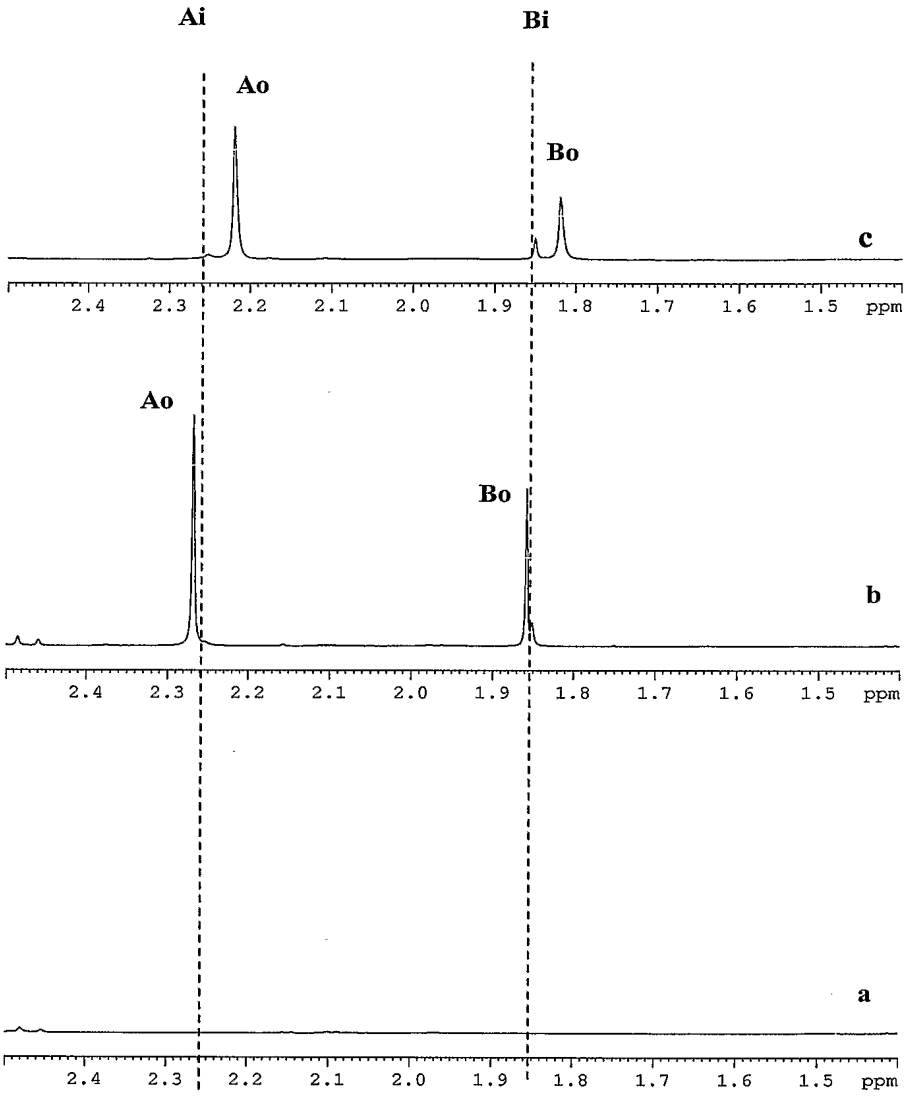
Ai
Bi
Ao
Bo
c
2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 ppm
Ao
Bo
b
2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 ppm
a
2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 ppm

Figure 7